

# 測定記録シート(採取状況情報)

H21 年


11 月

9 日

サンプリング者

江畑

検体No.	加湿器(G)	測定室名	BML総合研究所 ビジターズルーム2
(1)採取対象			
	浮遊細菌検査		

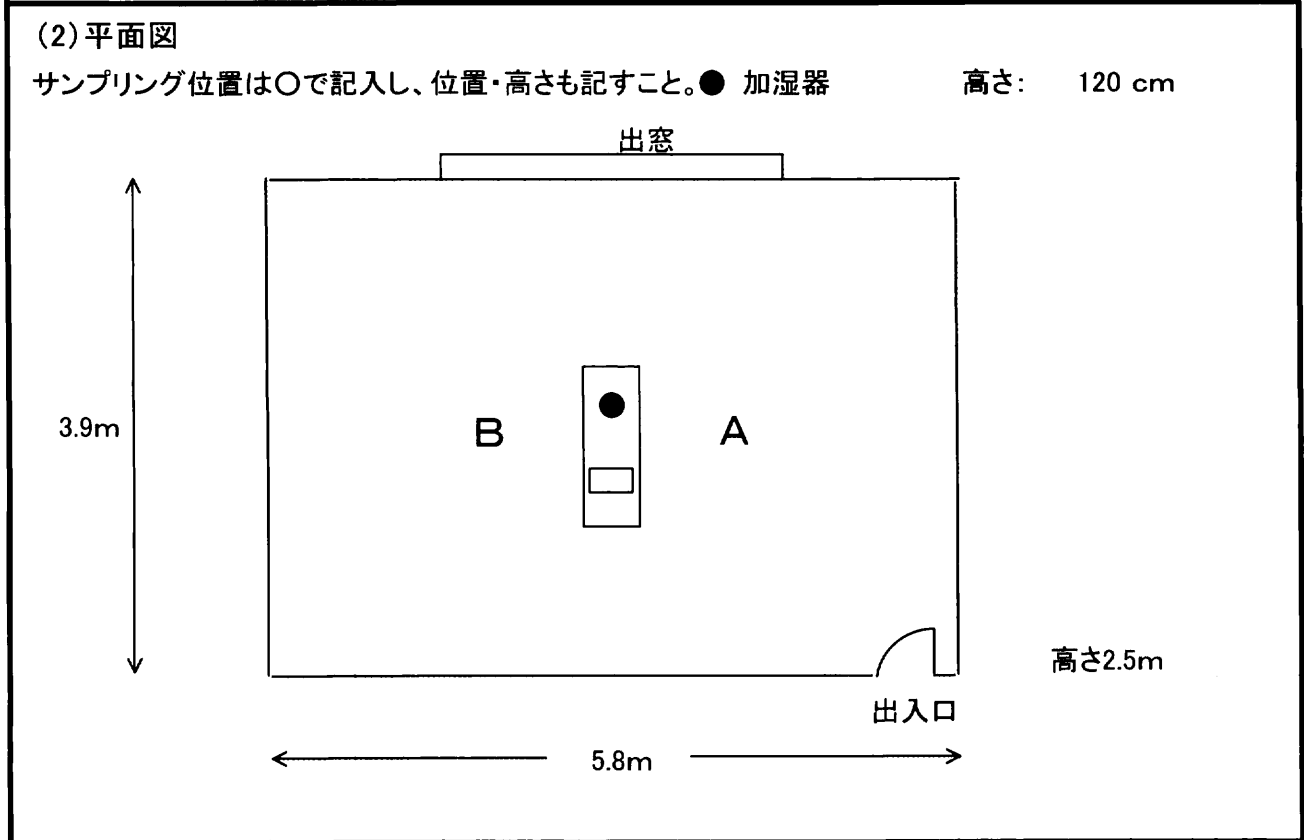

(3) タイムコース

時刻	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
換気 10分間													
閉鎖 10分間													
採取 2H													

(4) 天候      (晴) 曇 雨 晴/曇 晴/雨 曇/晴 曇/雨 雨/晴 雨/曇 その他( )

(5) 測定条件

採取量	250L	250L	250L	250L	250L	
採取時間	15:05	15:20	15:35	16:05	17:05	
温度	20.2℃	20.2℃	20.2℃	20.3℃	19.8℃	
湿度	60%	67%	70%	77%	83%	

備考

在室者数      2 人

加湿器(G)

サンプリング風景

